



## 1. Montáž

Jednotku AOV SMART je možné instalovat na pevnou stěnu s využitím upevňovacích otvorů diagonálně umístěných v rozích jednotky na DIN lištu 35 mm. Upevňovací otvory a rozměry jednotky jsou uvedeny na obrázku níže.

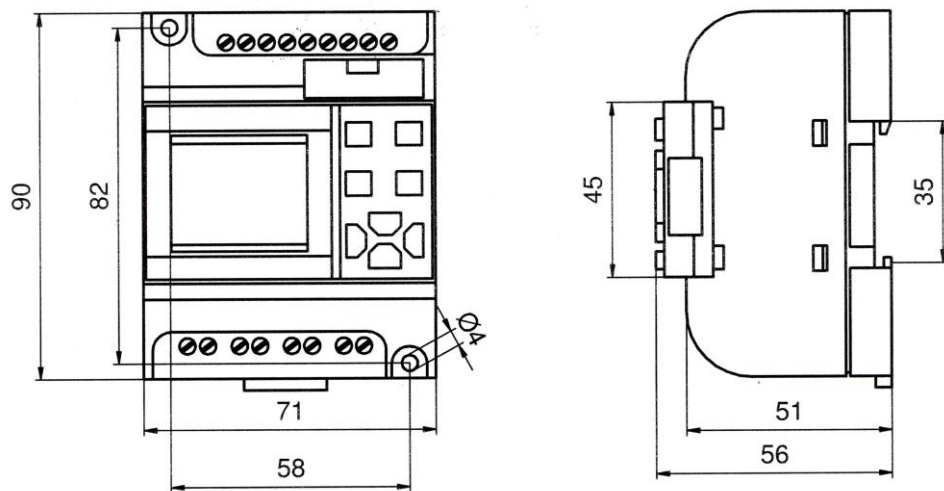

Je-li požadováno osazení jednotky AOV SMART displejem, je nutné opatrně šroubovákem oddělit z čelní části jednotky krytku a místo ní osadit displej. Postup demontáže je naznačen na obrázku níže.

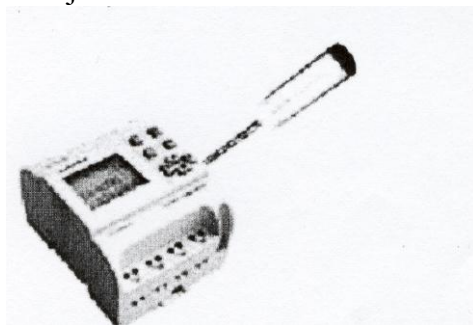


### **Upozornění:**

Displej nesmí být osazován ani vyjímán, je-li jednotka AOV SMART pod napětím. Před jakoukoli manipulací s jednotkou je nutné vždy vypnout napájecí napětí.

## 1. Beszerelés

Az AOV SMART egység telepíthető szilárd falra tartó rögzítőfuratok segítségével, amelyek átlósan vannak elhelyezve az egység sarkában egy DIN 35 mm sínen. A rögzítőfuratokat és az egység méreteit az alábbi ábra mutatja.

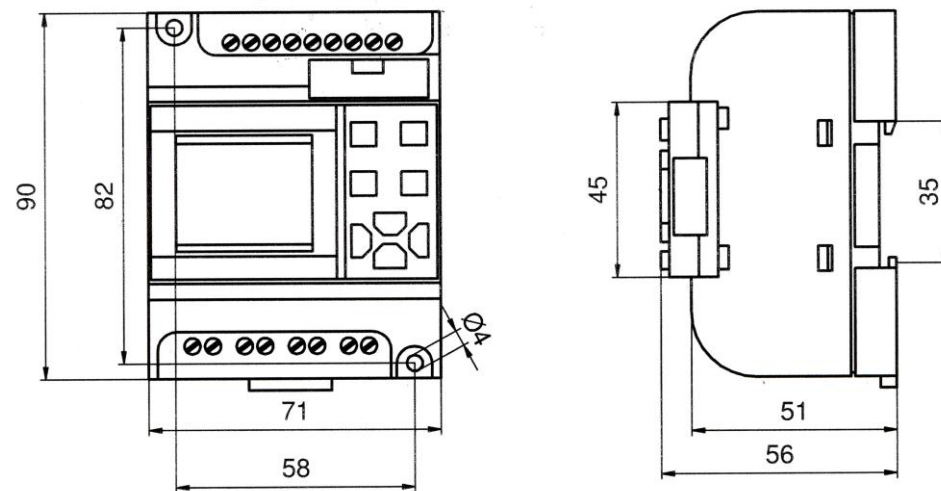

Ha szükséges az AOV SMART egységet ellátni kijelzővel, le kell óvatosan csavarhúzóval választani az egység előlapjának védőjét és helyette beágyazni a kijelzőt. Az eltávolítási eljárást az alábbi ábra mutatja.



### **Figyelmeztetés:**

A kijelzőt nem szabad beültetni sem pedig kivenni, ha az AOV SMART egység feszültség alatt van. Az egységgel való akármilyen manipuláció előtt szükséges kikapcsolni a töltő feszültséget.

## 2. Diagnostika

Základní diagnostický systém jednotky AOV SMART je součástí standardního programového vybavení. Je v činnosti od zapnutí napájení jednotky a pracuje nezávisle na uživateli. Diagnostikované chybové stavy jednotky je možné vyčíst z programovacího prostředí a zobrazují se také na displeji jednotky (je-li nainstalován).

## 3. Údržba a čištění

Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje jednotka AOV SMART žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést demontáž některé části jednotky, se provádějí vždy při odpojení napájecím napětí.

Protože jednotka obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření !!!

## 4. Záruka

Před zapnutím systému musíte splnit všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že strojní zařízení, jehož součástí je jednotka AOV SMART, splňuje požadavky normy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje.

Pro propojení jednotky AOV SMART s počítačem PC smíte použít pouze originální kabel (nebo jiné dodané varianty). Kabel musí být v pořádku a nesmí vykazovat žádné mechanické poškození.

## 2. Diagnózis

Az AOV SMART egység alap diagnosztikai rendszere része a standard programfelszerelésnek. Működésben van az egység bekapcsolása után és függetlenül dolgozik a felhasználótól. Az egység diagnosztizált hibáit ki lehet olvasni a programozási környezetből és szintén láthatók az egység kijelzőjén (ha telepítve van).

## 3. Karbantartás és tisztítás

Az telepítési általános feltételek betartása esetén az AOV SMART egység nem igényel semmilyen karbantartást. Műveletek, amelyek során szükséges elvégezni az egyes részek leszerelését, mindig a lecsatlakoztatott töltő feszültség során történnek.

Mivel az egység tartalmaz félvezető alkatrészeket, akkor szükséges az eltávolított védőburkolatnál betartani az elveket olyan alkatrészekkel való munka során, amelyek érzékenyek az elektrosztatikus töltésre. Nem megengedett közvetlenül megérinteni az áramkörü lapokat biztonsági intézkedések nélkül!!!

## 4. Garancia

A rendszer bekapcsolása előtt teljesítenie kell az összes feltételt ennek a dokumentációnak. A rendszert nem szabad üzembe helyezni, ha nem ellenőrizték és nem erősítették meg, hogy a gép, amelynek része az AOV SMART egység, megfelel a 89/392/CEE normának, amennyiben azok vonatkoznak rá.

Az AOV SMART számítógéppel való csatlakoztatása esetén csak eredeti kábelt használhat (vagy más mellékelt változatokat). A kábelnek rendbe kell lennie és nem szabad semmilyen mechanikai sérülést kimutatnia.